

| SIMBOLO | DESCRIZIONE | E | Estintore | - □> | Via di fuga orizzontale | _ |
|---------|------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|------------------------------|---|
| 0 | VOI SIETE QUI' | <u> </u> | Rilevatore di gas | - ▶ | Via di fuga verso il basso | [|
| | Valvola intercettazione gas metano | <u>-</u> | Rilevatore di fumo | -\$- | Via di fuga verso l'alto | |
| 9 | Idrante DN 45 | Ŷ. | Interruttore elettrico generale | US | Cartello uscita di sicurezza | |
| E | Estintore | • | Pulsante di allarme | + | Pronto soccorso | |



INGEGNERIA - TECNOLOGIA - SICUREZZA Via Nizza, 43 10125 Torino tel. 011 - 650.74.22 pieripaolo@tiscali.it

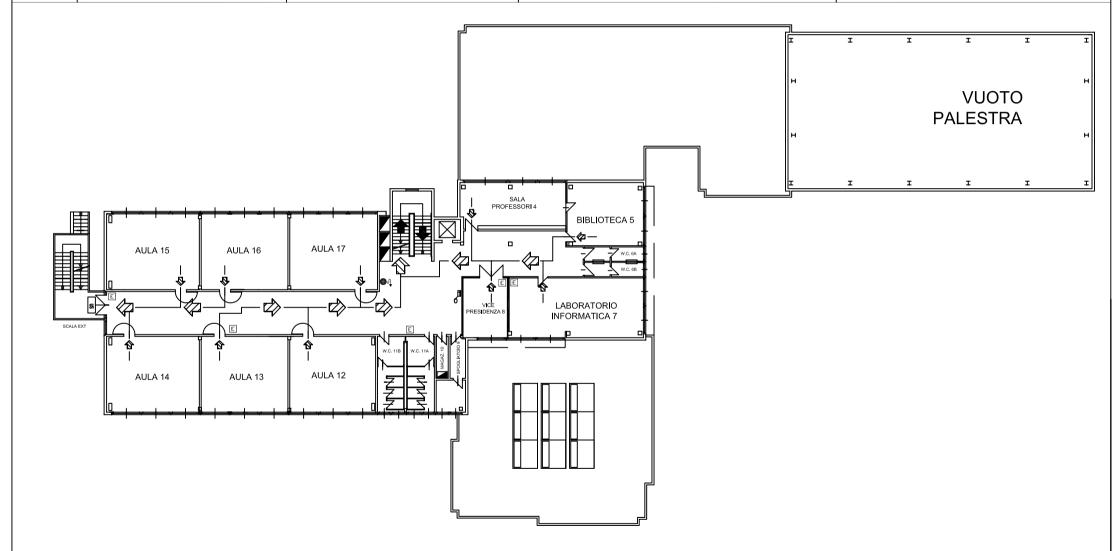

ISTITUTO SCOLASTICO:

L.S.S. CATTANEO - VIA POSTUMIA 57/60 - TORINO

LAY OUT DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE AI SENSI DEL D.M. 10-03-98

PIANO PRIMO

DATA 1-2-2005

TAVOLA Nº 02 Ar

NOME FILE DISEGNO

Ls_Cattaneo_P3_Via Postumia_PE.dwg

SCALA